



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org

BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

Ref. verslag

RAP

D 126064 -3

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270) *Rem.*
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	<i>Neyt</i>	Voornaam	<i>Armand</i>	Postnr	<i>9120</i>
Adres	<i>Klappenstraat 222</i>		Gemeente	<i>Beveren</i>	
Installateur	<i>Dietrich Te fact</i>		Gemeente	<i>Beveren</i>	
BTW-nummer	<i>BE 0423288642</i>				
of identiteitskaartnr.	-		Uitreikingsdatum	-- / -- / --	
Plaats van onderzoek	<i>Neyt</i>		Postnr.	<i>9120</i>	
Adres	<i>Klappenstraat 222</i>		Gemeente	<i>Beveren</i>	
EAN-code	<i>9286418</i>		Elektriciteits- verdelers	<i>Integre</i>	
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U _{nom} (V ac/dc)	<i>2x230V</i>
Ø voedingskabel (mm²)	<i>1x 2p Awt 25A - 6mm²</i>
I _{nom} aansluiting (A)	<i>4x 2p Awt 16A - 1,5mm² / 2,5mm²</i>
Type alg. schakelaar	<i>1x 2p Awt 63A/200A</i>
Aantal borden	<i>4x 2p Awt 16A - 2,5mm² (1x 16A)</i>
Aantal eindstroombanen	<i>3</i>
Type aardelektrode	<i>Bestand</i>
Algemene diff.stroom.inr.	<i>2p 63A/100A</i>
Bijkomende diff.stroom.inr.	<i>2p 63A/100A</i>
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :	

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidings- weerstand :	<i>Bestand</i> Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :
	<i>> 1</i> MΩ	Werkings differentieel- stroominrichting :
		<i>OK / NOK</i>
		Continuïteit PE- geleiders & equipot. :
		<i>OK / NOK</i>


Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)
<i>ge.</i>
<i>opm. - Bestandde klemmen aan bevestiging tot aardingsonderbreker (gelede deur)</i>
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ____ / ____ - ____

Besluit
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : ____ / ____ / ____

Volgend controle- bezoek uiterlijk op :	<i>11.05.2011</i>	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	Datum onderzoek:	<i>16.06.2011</i>
--	-------------------	--	---------------------	-------------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

67981

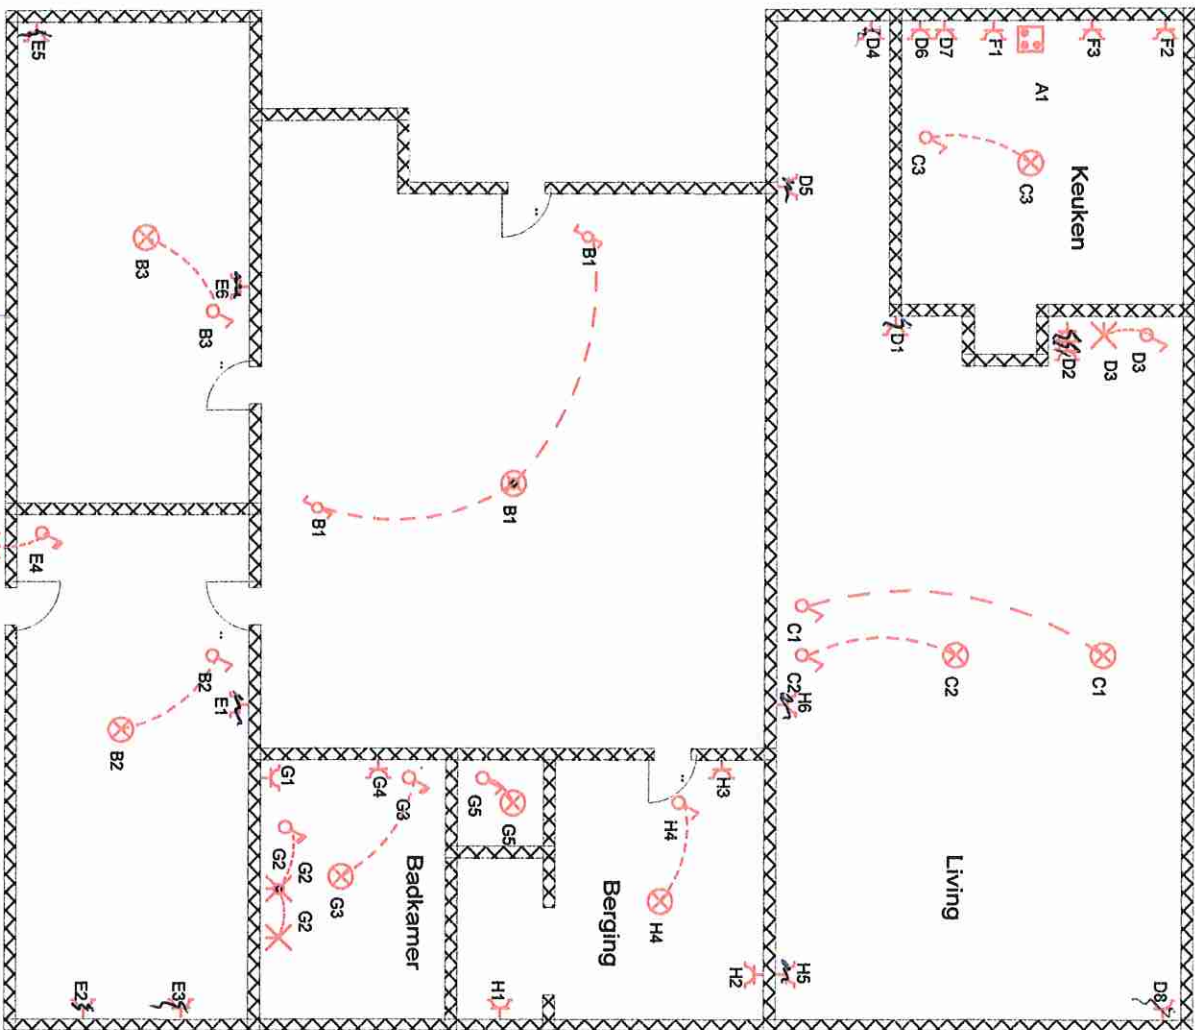

INSTALLATEUR

Naam
BTW
Datum
Handtek

Leon Smet bvba
..
15/05/2016
Leslie Smet

KEURING

ORGANIS.
Naam
Datum
Handtek

J. Van Hemelen
Dijk Swaelens
..
..


WEEF

Naam
Straat
Gemeente
Handtek

Klapperstraat 222
Klapperstraat 222
9120 Beveren
..

Beveren Klapperstraat

3N, 400V/230V~

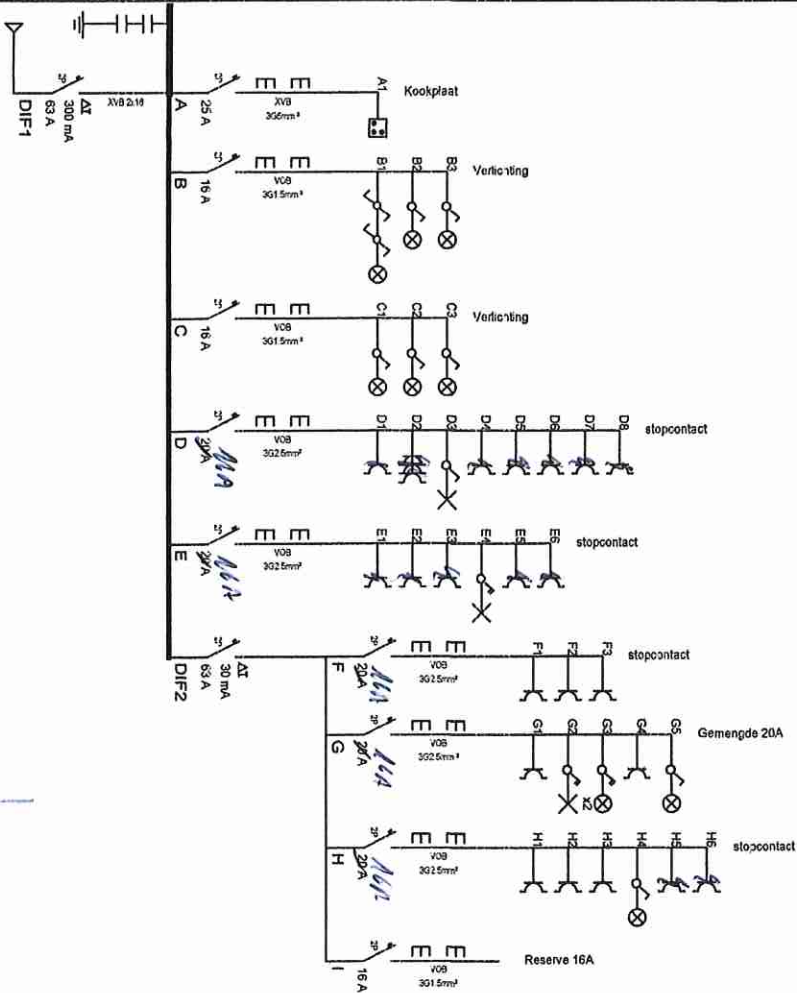

INSTALLATEUR

KEURING

WERF

3N, 400V/230V~

Naam: Leon Smet lmkba

BTW:

Datum: 15/06/2016

Handtek: Leslie Smet

ORGANIS: J. Van Hemelen

Naam: Dirk Swedens

Datum:

Handtek:

Naam: Koppertsaal 222

Straat: Koppertsaal 222

Gemeente: 9120 Boven

Handtek: